


# Технический паспорт

Мини-канал AZ 150 FS

Артикульный номер: 6075320



Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

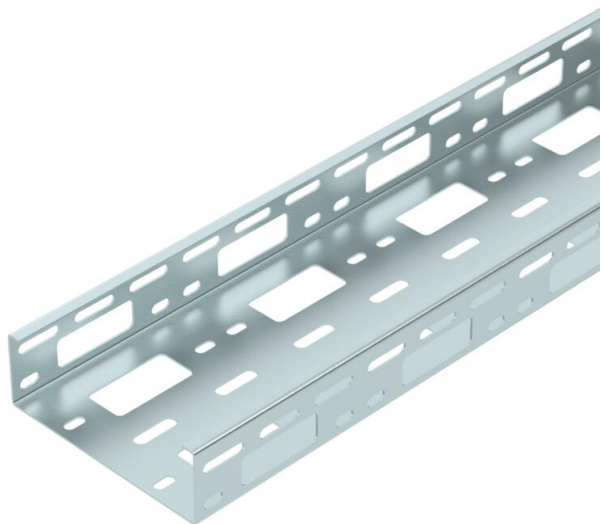

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6075320
Тип	AZK 150 FS
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x150x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	231,67 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	6,9362 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Мини-канал AZ 150 FS

Артикульный номер: 6075320



### Размеры

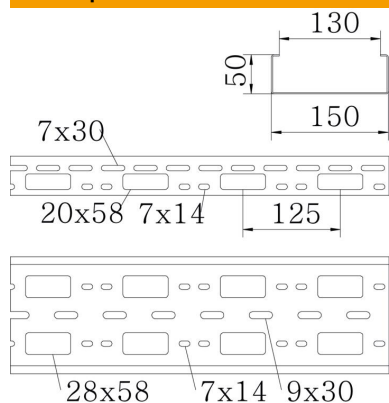


Размер	50x150x1,5
Длина	3 000 мм
Ширина	150 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	75 см <sup>2</sup>
Полезное поперечное сечение	7500 мм <sup>2</sup>
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет

#### Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	3 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,2 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

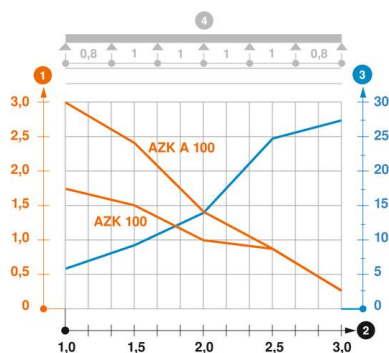

#### Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами