
Технический паспорт

Листовой кабельный лоток SKS 60 FS

Артикульный номер: 6056105

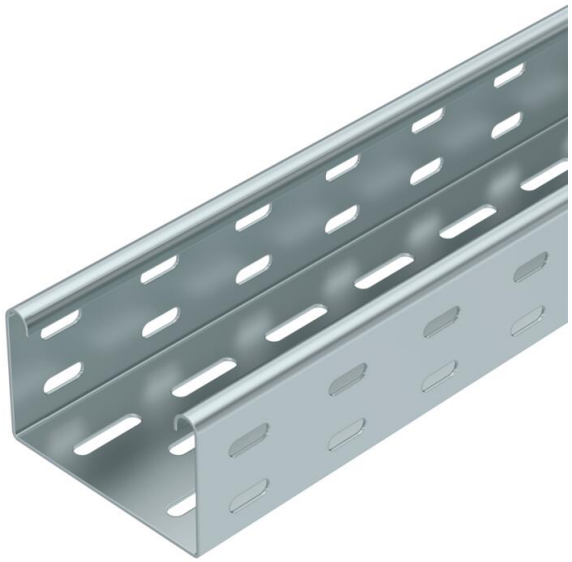

SKS 60 = Система усиленных перфорированных листовых лотков с высотой стенки 60 мм.
Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS".
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6056105
Тип	SKS 610 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток SKS
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	60x100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	261,3 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	6,6327 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток SKS 60 FS

Артикульный номер: 6056105

Размеры



Размер	60 x 100
Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	100 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	0,06 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	100 мм
Размер W	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Перфорация основания	7x32
Повышение живучести конструкции	да
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	58 см²
Полезное поперечное сечение	5800 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток SKS 60 FS

Артикульный номер: 6056105

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,65 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,8 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,15 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,5 кН/м

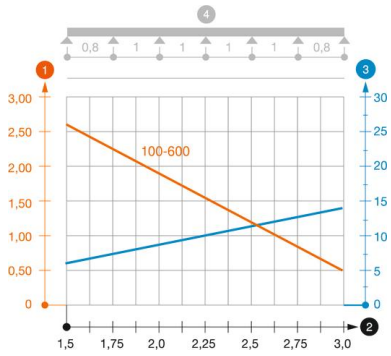


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

— Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами